


2x1.5 (minimo)

+ 24Vcc -

All'uscita per segnalatori
della centrale o del modulo
LSC-ISO sistema TRIDENT

Per dettagli sulla morsettiera della
centrale consultare il manuale di
installazione della centrale

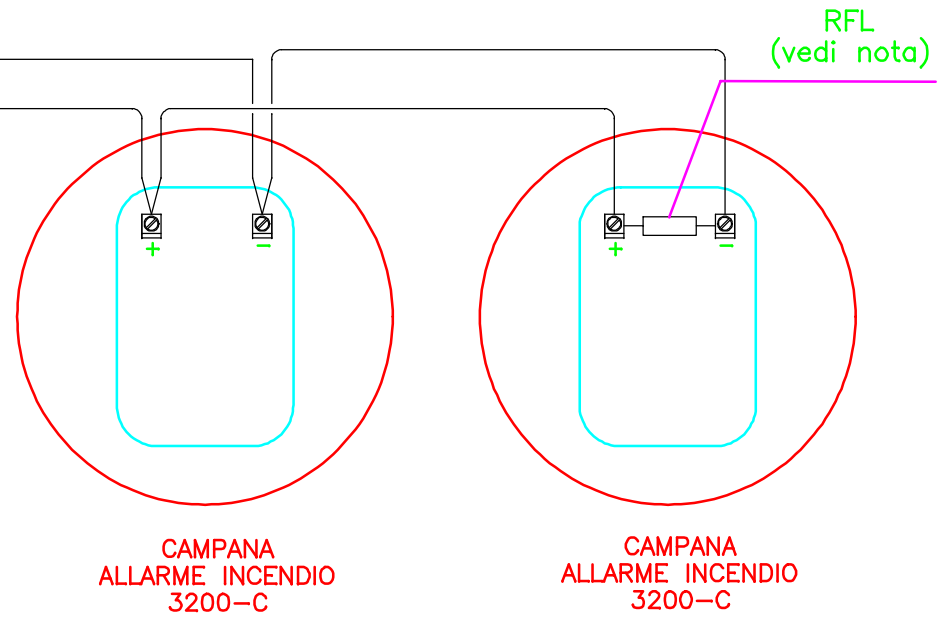

Nota:
Per centrale ORION, Sigma-XT,
TRIDENT e modulo LSC:
RFL = 10 K Ω
(marrone-nero-arancio)
Per centrale Atena:
RFL = 3,9 K Ω
(arancio-bianco-rosso)
Per altre centrali o moduli
consultare i rispettivi
manuali.

FSP SISTEMI S.r.l.

CAMPANA 3200-C

Schema di collegamento

data:
19.04.2010

file:
STD_3200C.dwg